

試験結果報告書

受付番号：KATRM200323-002 受付日：2020年03月23日
報告書番号：KAAAM200327-008 発給日：2020年03月27日
申請会社：国立全南校産学協力 使用用途：品質管理

住所：光州広域市北区龍鳳路77 全国大学校化学工学
担当者：金ジョンホ
提出先：-
試料名：VETIVER

試験項目		試験結果	
		Control	Sample
外用消毒剤(医薬外の中) 効力評価法ガイドライン (2014. 6.)			
<i>Staphylococcus aureus</i>	30分後生菌数(CFU)	1487	1303
ATCC 6538 (黄色葡萄状球菌)	減少率 (%)		12.4
	30分後生菌数(CFU)	1692	891
<i>Escherichia coli</i>	減少率 (%)		47.3
ATCC 8739 (大腸菌)	30分後生菌数(CFU)	2613	137
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	減少率 (%)		94.8
ATCC 4352 (肺炎菌)			

※ 試験方法: In vitro 試験法

※ 試料材質: 天然素材抽出物

※ 菌と試料反応時間: 30分

※ 菌減少率(%) = [(Control 菌数)-(試料菌数)] / (Control 菌数) X 100 (%)


韓国分析試験研究院




備考 1. 本試験結果報告書は、申請人が提出した試料及び試料名で試験した結果であり、製品全体に対する品質を保証するものではありません。

2. 本試験結果報告書は、KATRの同意許可なく、広報、宣伝、広告及び訴訟用として使うことができません。申請時の用途以外への使用は、固くお断りします。

ATCC 6538

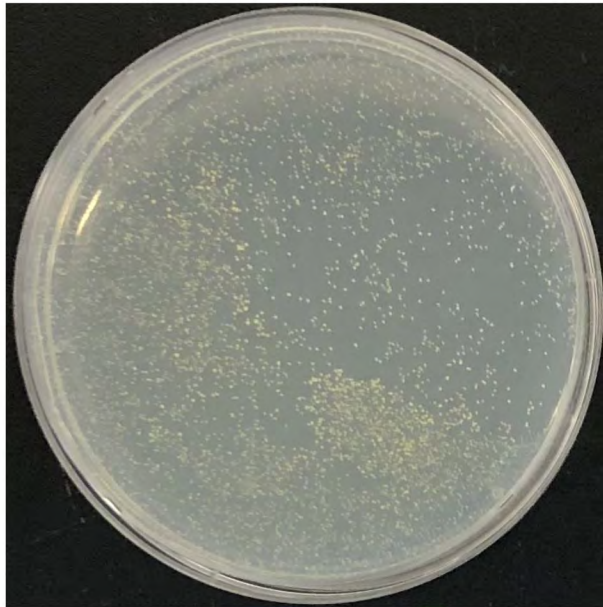

< Control >

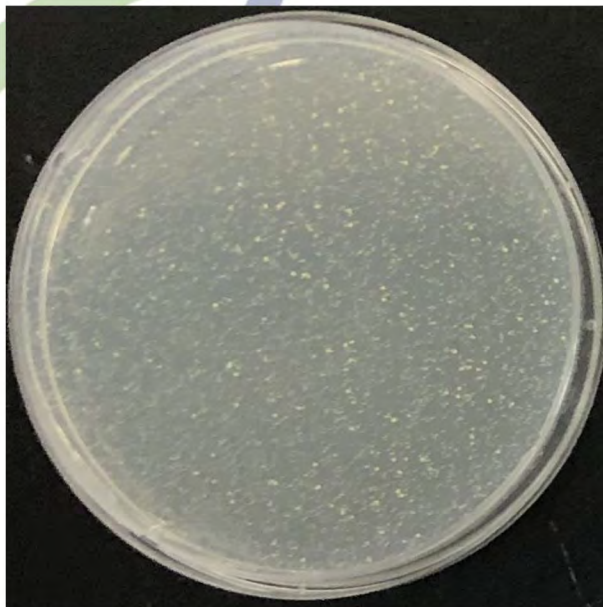


< Sample >


備考 1.本試験結果報告書は、申請人が提出した試料及び試料名で試験した結果であり、製品全体に対する品質を保証するものではありません。

2. 本試験結果報告書は、KATRの同意許可なく、広報、宣伝、広告及び訴訟用として使うことができません。申請時の用途以外への使用は、固くお断りします。

ATCC 8739

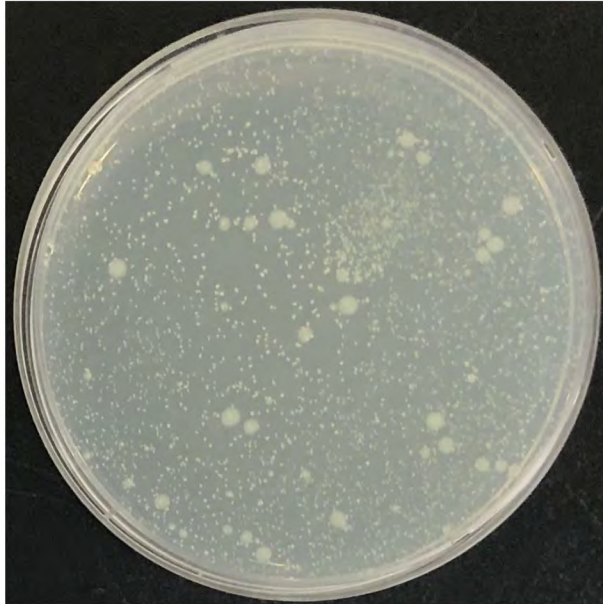

< Control >

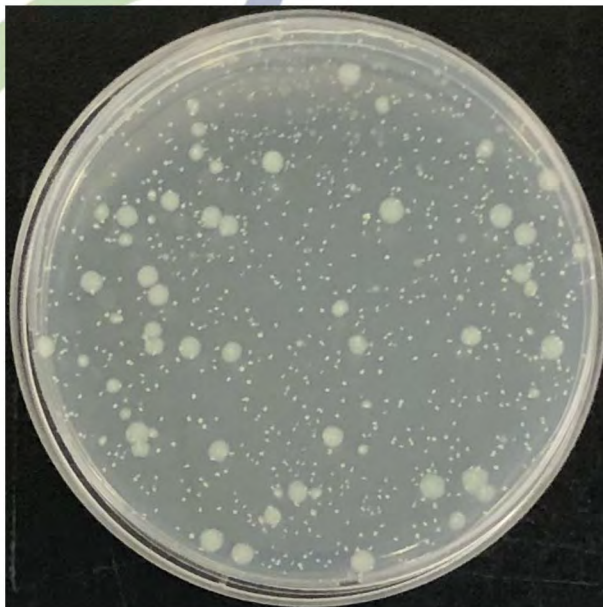


< Sample >

備考 1.本試験結果報告書は、申請人が提出した試料及び試料名で試験した結果であり、製品全体に対する品質を保証するものではありません。


2. 本試験結果報告書は、KATRの同意許可なく、広報、宣伝、広告及び訴訟用として使うことができません。申請時の用途以外への使用は、固くお断りします。

- 結果写真 -

ATCC 4352

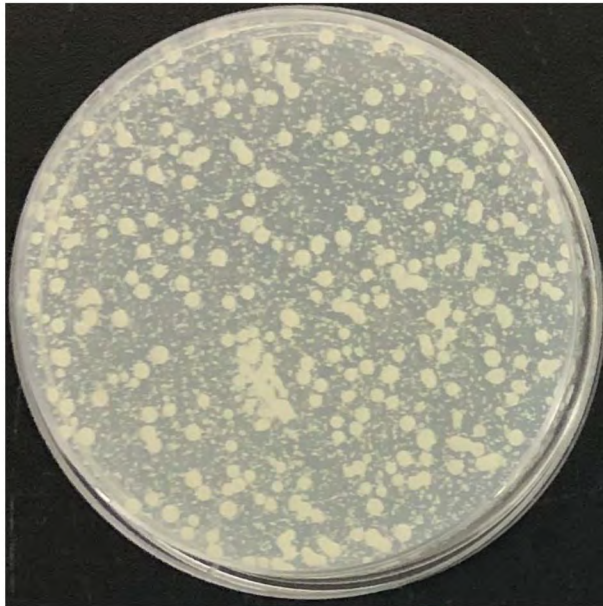

< Control >

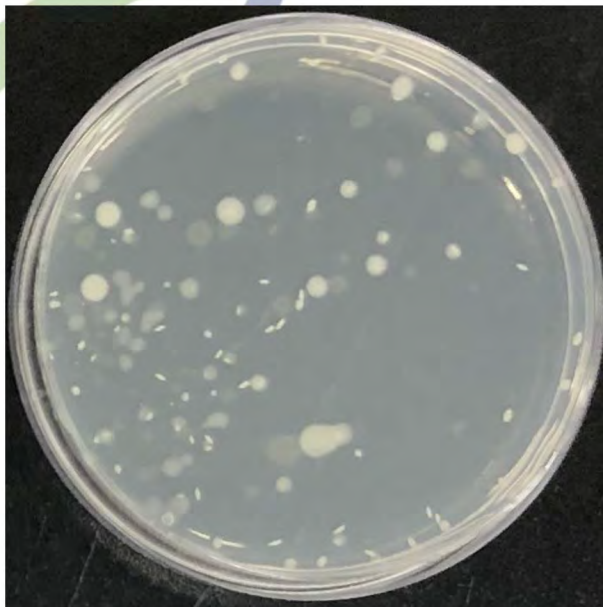

< Sample >

備考 1.本試験結果報告書は、申請人が提出した試料及び試料名で試験した結果であり、製品全体に対する品質を保証するものではありません。

2. 本試験結果報告書は、KATRの同意許可なく、広報、宣伝、広告及び訴訟用として使うことができません。申請時の用途以外への使用は、固くお断りします。



< VETIVER >

備考 1.本試験結果報告書は、申請人が提出した試料及び試料名で試験した結果であり、製品全体に対する品質を保証するものではありません。

2. 本試験結果報告書は、KATRの同意許可なく、広報、宣伝、広告及び訴訟用として使うことができません。申請時の用途以外への使用は、固くお断りします。